



S1

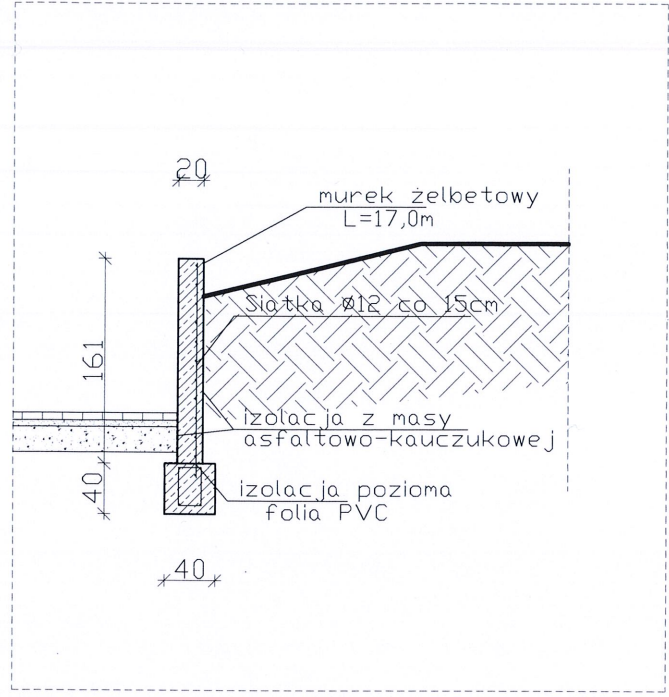

PRZEKRÓJ 1-1

- _____ Nawierzchnia poliuretanowa
- _____ Warstwa Szczepna gr. ok 30mm
- _____ tłuczeń 0-31,5mm gr. warstwy 9cm
- _____ tłuczeń 31,5-63mm gr. warstwy 16cm
- _____ Geowłóknina 200g/m
- _____ Warstwa odsączająca z piasku ok. 10cm
- _____ Grunt rodzimy

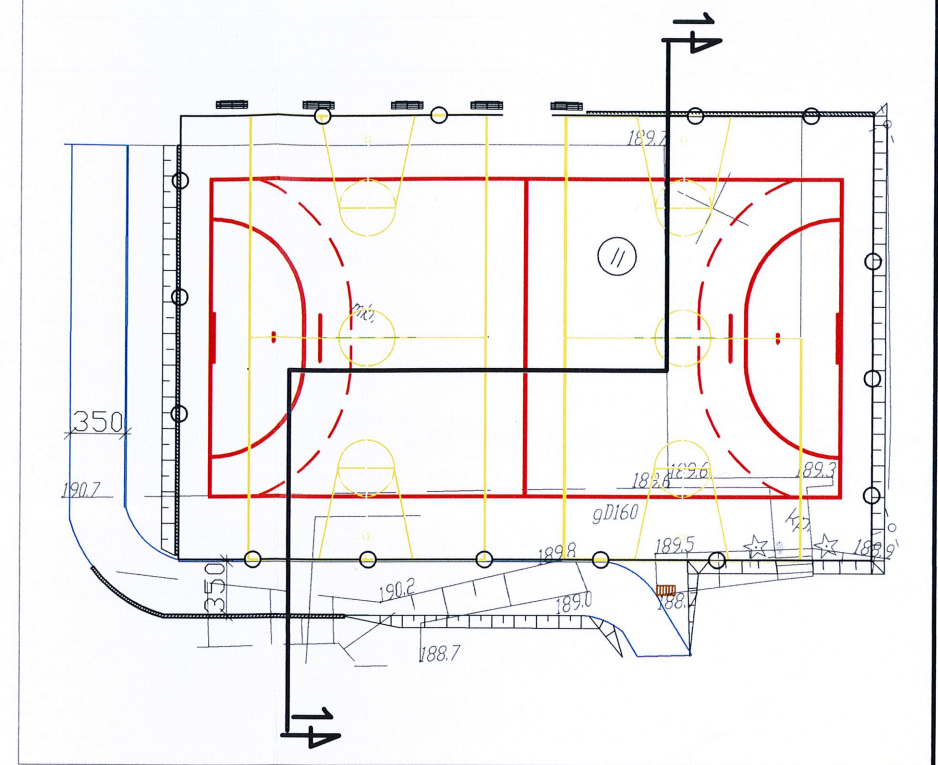

K1 UTWARDZENIE Z KOSTKI

- _____ Kostka brukowa 6cm
- _____ Podsypka piaskowa frakcji 0-4 - 3-5cm
- _____ Podbudowa z kruszywa 20-25cm
- _____ Grunt nasypowy

Rysunek	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Nr rys. 1
Obiekt	PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO	Data: 03.2018
Adres budynku	Staszów, gmina Staszów działka nr. 5900/9	Skala/Format 1:120/A3
Branża	Architektura	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. arch. J.Krawczyk	108/75