


UWAGA:
zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni
wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

- Legenda:
- proj. rura kanalizacyjna
 - proj. drenaż rozsączający
 - proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- BPOŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)
- BPOŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)
- BPOŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)
- PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
- PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SChN - proj. studnia chłonna w nasypie
- SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			
Inwestor:	GMINA STASZÓW		
Adres inwestycji:	Nr działki:	Branża:	Faza:
Czernica	289 290/1 94 droga gminna	Sanitarna	PB
Tytuł rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500	Data: 01.2020
Sporządził:	Podpis:	Nr rysunku: 126	
MGR INŻ. M. SAŁATA			

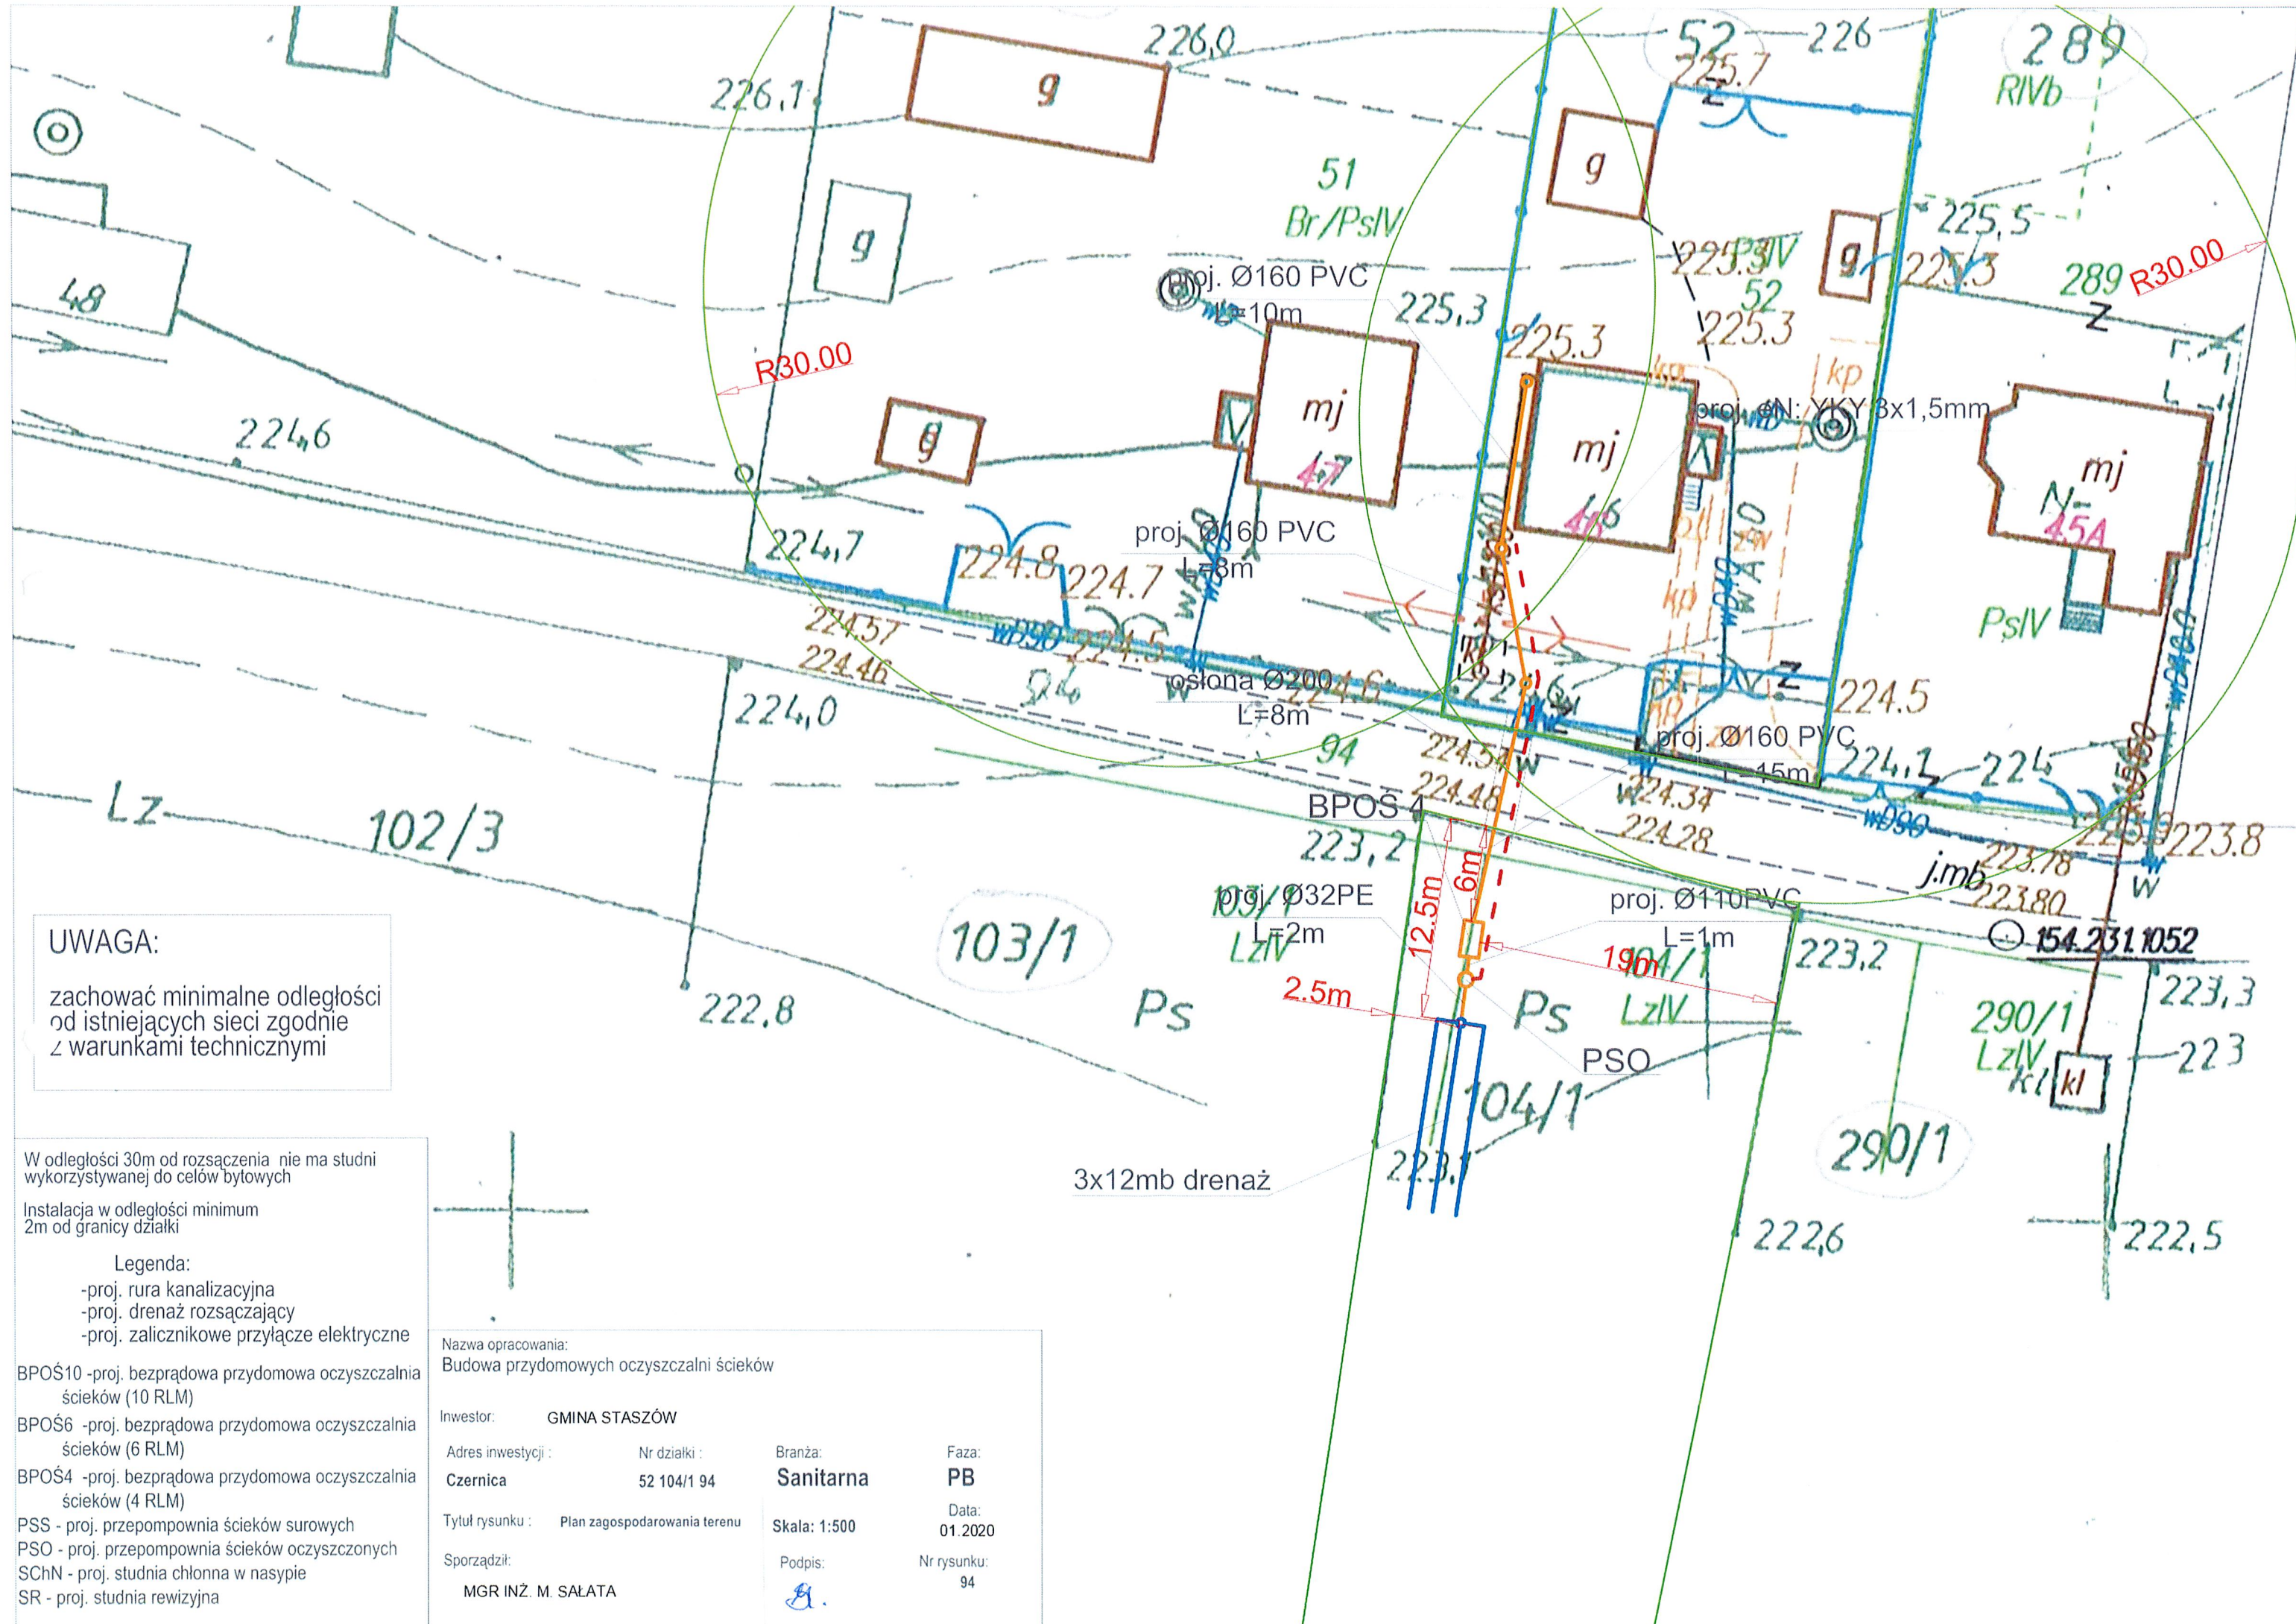


UWAGA:
zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni
wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

- Legenda:
- proj. rura kanalizacyjna
 - proj. drenaż rozsączający
 - proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne

BPOŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)
BPOŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)
BPOŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)
PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
SChN - proj. studnia chłonna w nasypie
SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			
Inwestor: GMINA STASZÓW			
Adres inwestycji :	Nr działki :	Branża:	Faza:
Czernica	52 104/1 94	Sanitarna	PB
Tytuł rysunku :	Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500	Data: 01.2020
Sporządził:	MGR INŻ. M. SALATA	Podpis:	Nr rysunku: 94

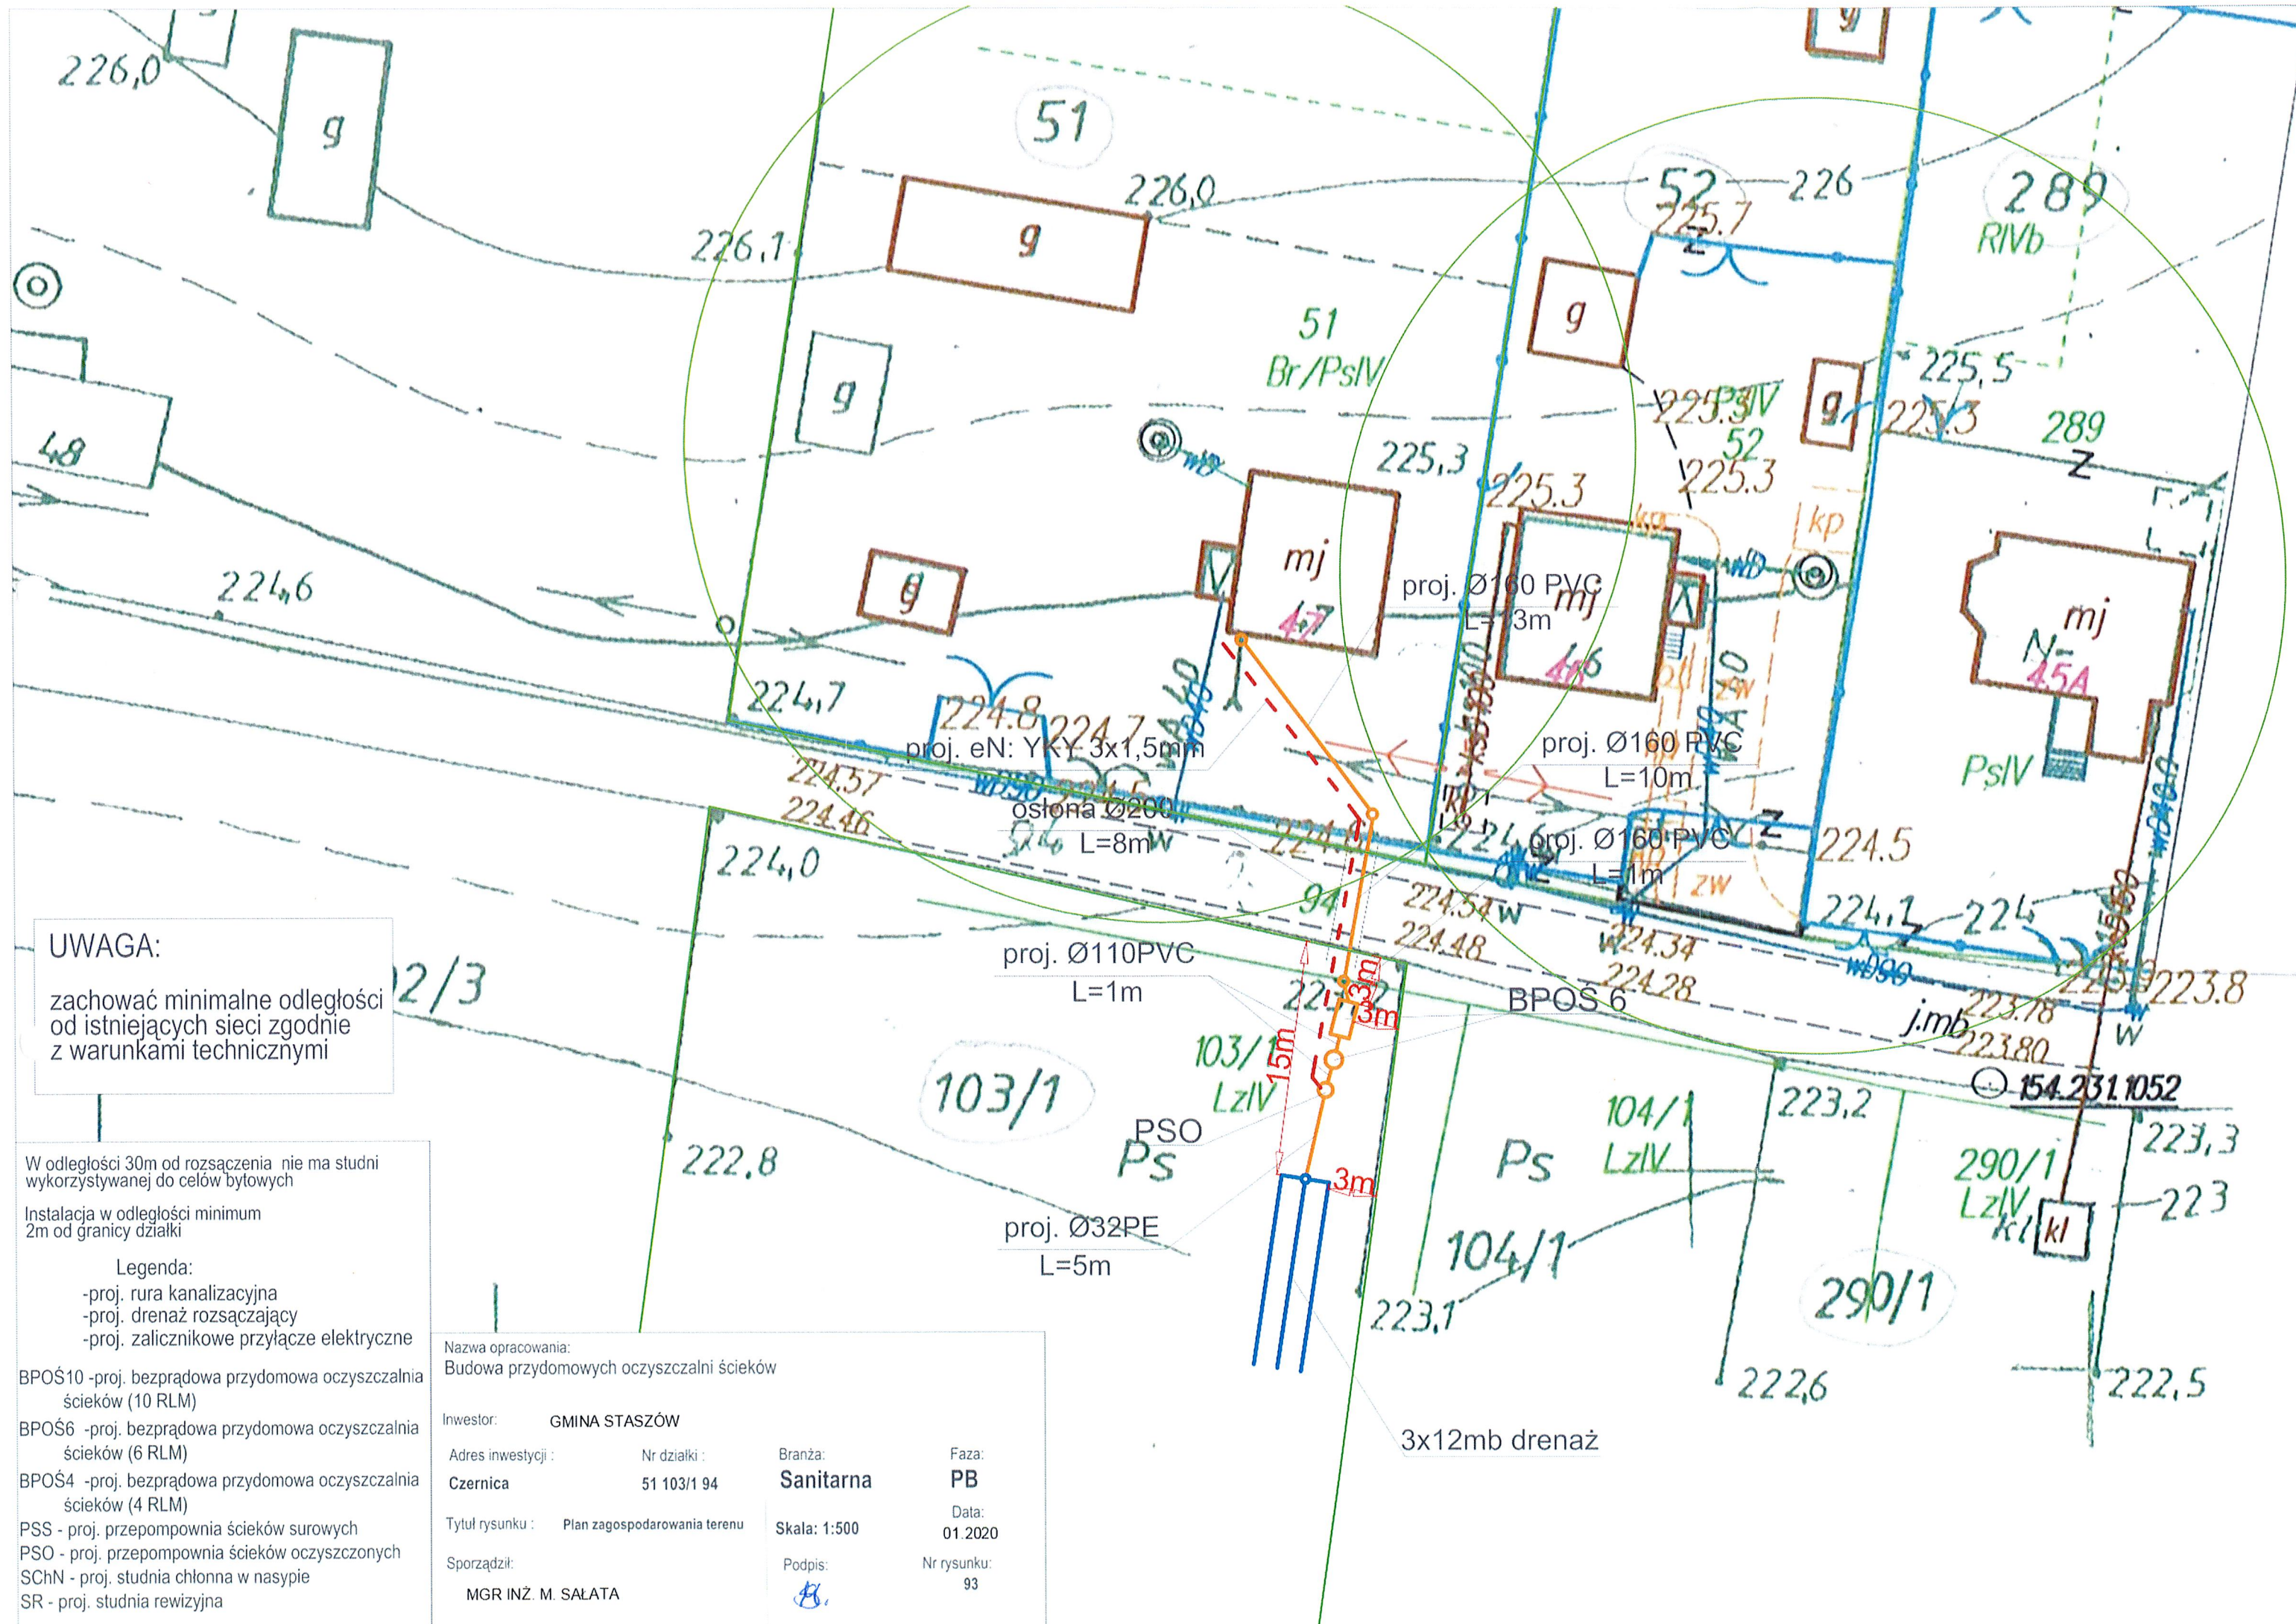

UWAGA:
zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi


W odległości 30m od rozłączenia nie ma studni
wykorzystywanej do celów bytowych

Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. drenaż rozsączający
-proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne

BPOŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)
BPOŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)
BPOŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)
PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
SCHN - proj. studnia chłonna w nasypie
SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			
Inwestor:	GMINA STASZÓW		
Adres inwestycji :	Nr działki :	Branża:	Faza:
Czernica	51 103/1 94	Sanitarna	PB
Tytuł rysunku :	Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500	Data: 01.2020
Sporządził:	Podpis:	Nr rysunku: 93	
MGR INŻ. M. SAŁATA	[Signature]		

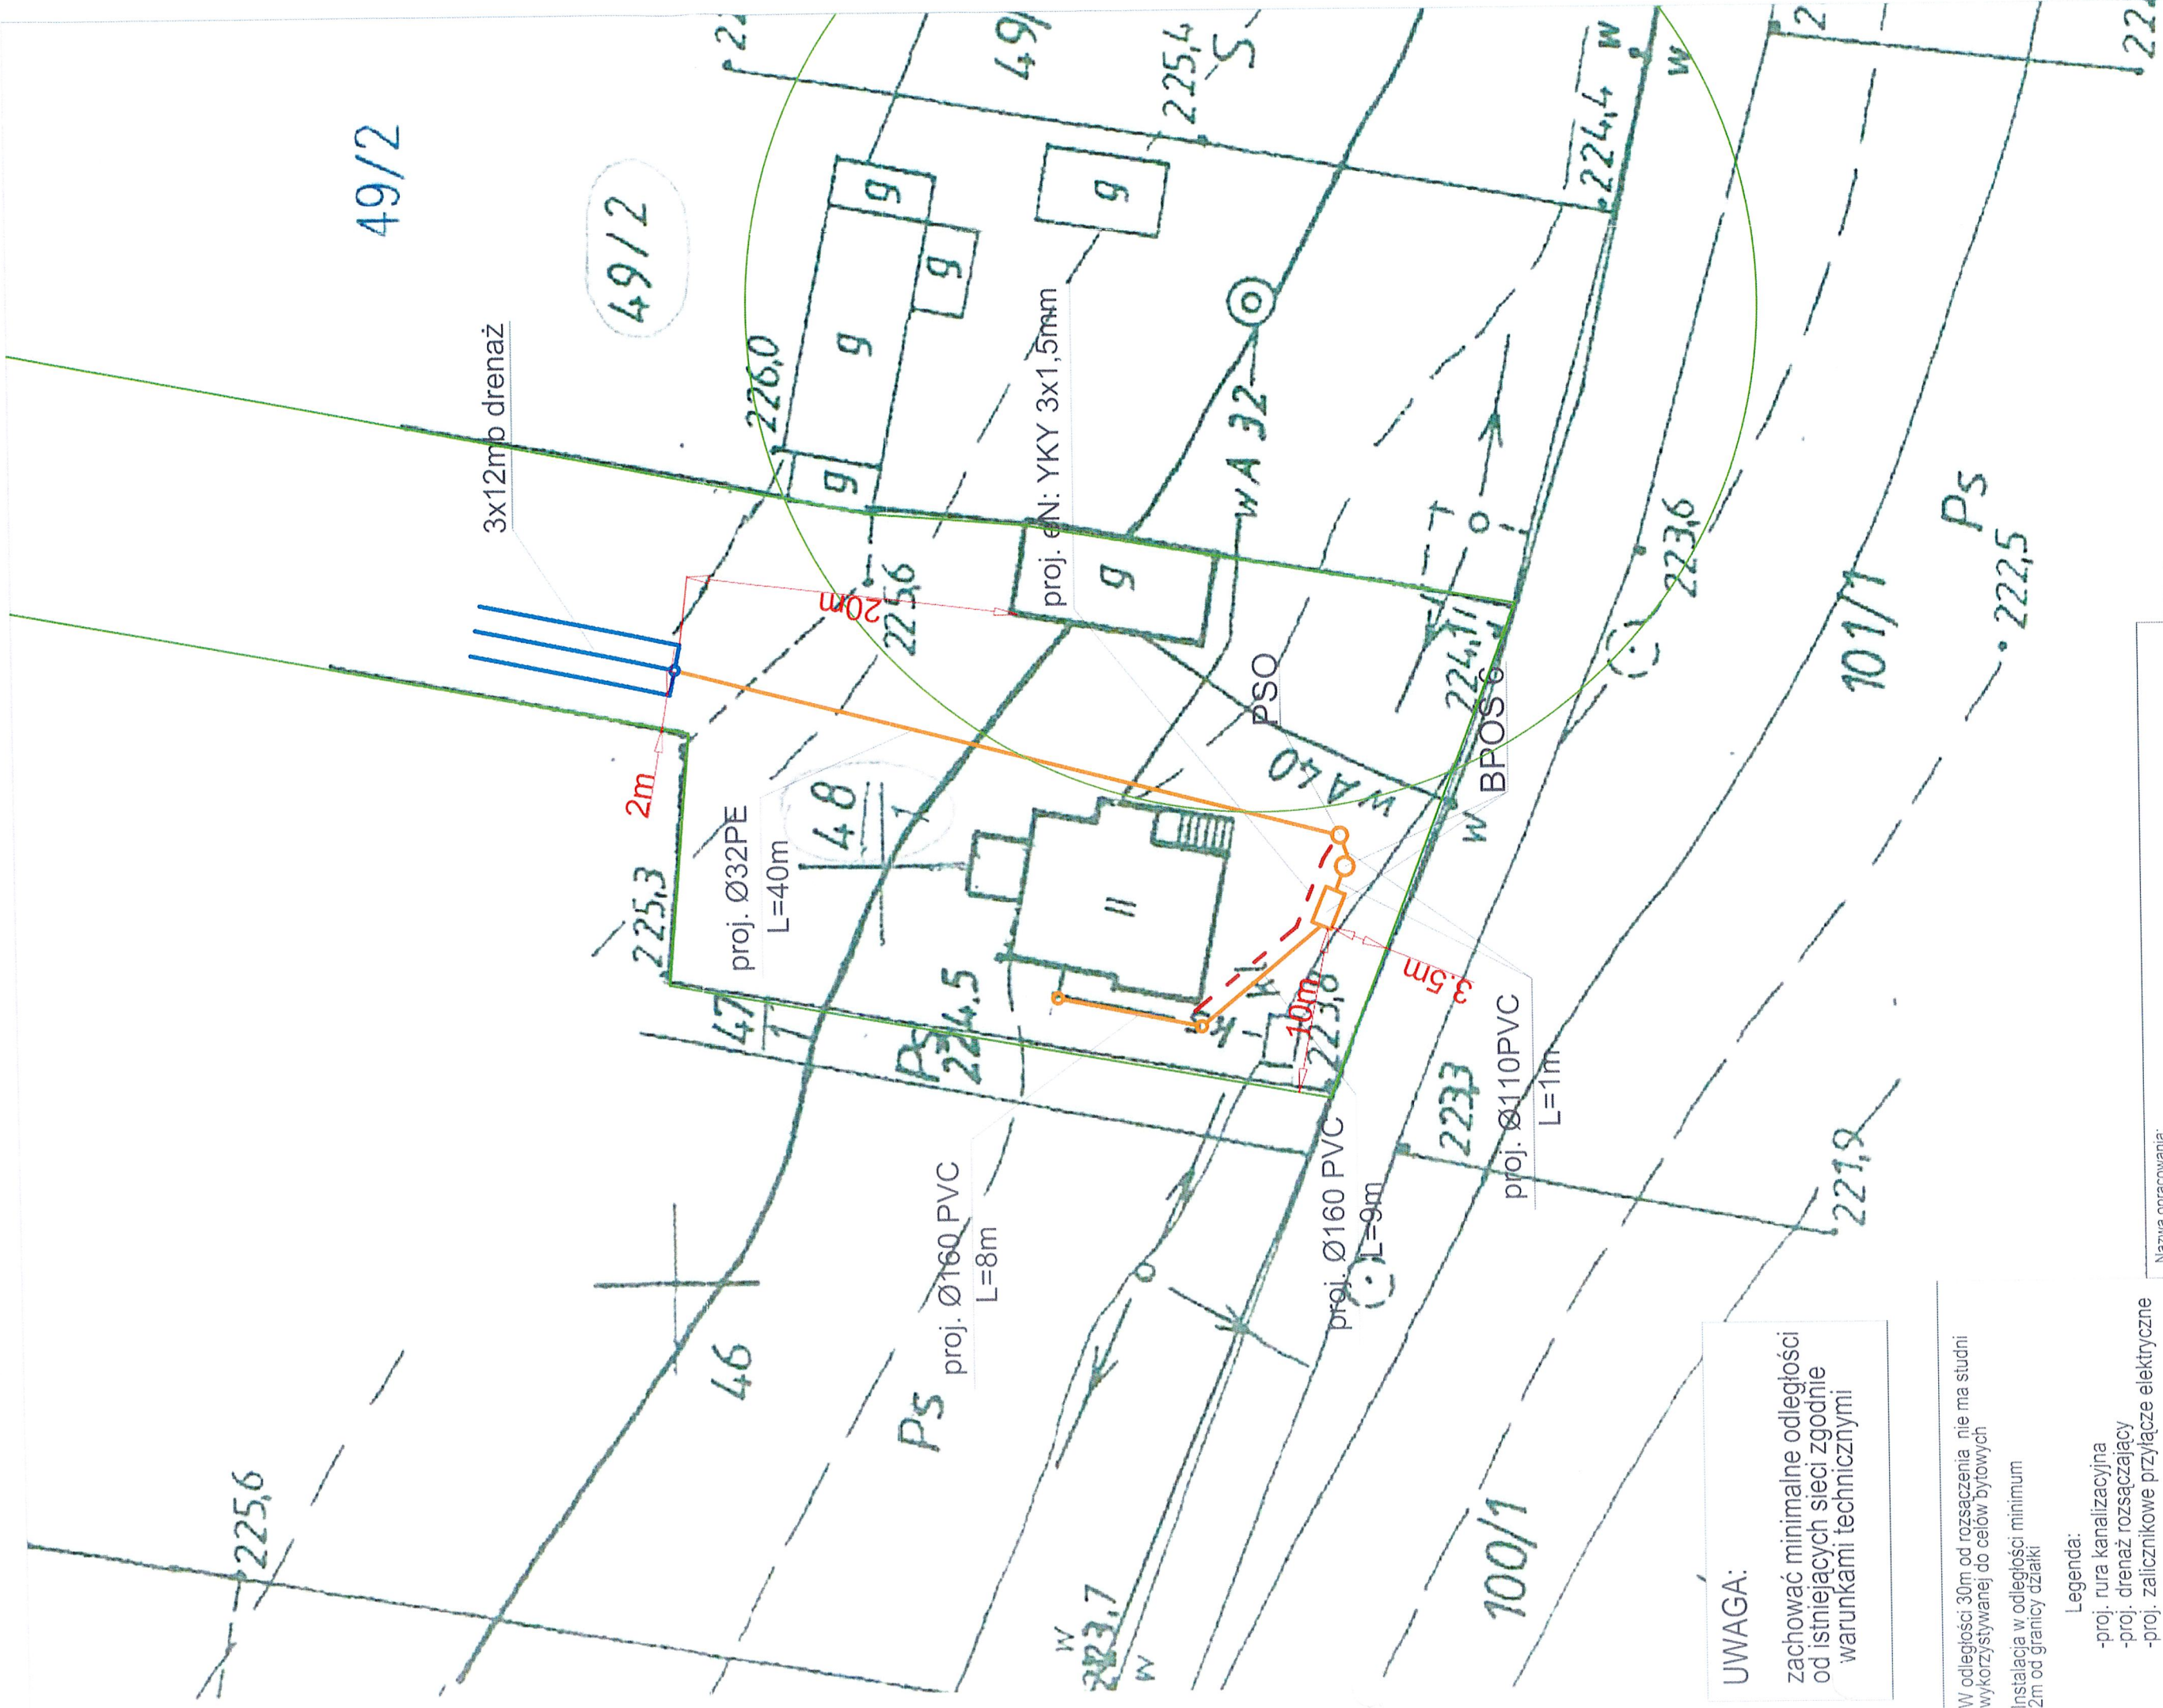

UWAGA:
zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszaczenia nie ma studni
wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

- Legenda:
- proj. rura kanalizacyjna
 - proj. drenaż rozsączający
 - proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- BPOS10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)
- BPOS6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)
- BPOS4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)
- PSS -proj. przepompownia ścieków surowych
- PSO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SChN -proj. studnia chłonna w nasypie
- SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		Inwestor: GMINA STASZÓW		Faza: PB	
Adres inwestycji: Czernica		Nr działki: 48/1		Branża: Sanitarna	
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		Skala: 1:500		Data: 01.2020	
Sporządził: MGR INŻ. M. SAŁATA		Podpis: B.		Nr rysunku: 92	